



# Indicador de pesagem WT3000-iR-ABS



## Manual Técnico

# **WT3000-iR-ABS**

**INDICADOR DE PESAGEM**

**Manual técnico**

versão 20151209  
revisão 12

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS.....</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>APARÊNCIA EXTERNA .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>CONEXÕES .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>FUNÇÕES DAS TECLAS .....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>OPERAÇÃO.....</b>	<b>5</b>
6.1	CARREGANDO A BATERIA.....	5
6.2	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.....	6
6.3	DISPLAY .....	6
6.4	ZERO MANUAL.....	7
6.5	FUNÇÃO DE TARA.....	7
6.6	TARA MANUAL .....	8
6.7	INDICAÇÃO DE PESO BRUTO E LÍQUIDO.....	8
6.8	CONTAGEM DE PEÇAS .....	9
<b>7.</b>	<b>CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO .....</b>	<b>10</b>
7.1	CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO .....	11
7.2	COMUNICAÇÃO SERIAL .....	15
<b>8.</b>	<b>DETALHES DOS FORMATOS DE TRANSMISSÃO .....</b>	<b>18</b>
8.1	COMANDOS REMOTOS SERIAIS .....	23
<b>9.</b>	<b>PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO.....</b>	<b>25</b>
9.1	ACESSO À CHAVE DE CALIBRAÇÃO .....	25
9.2	MENUS DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO.....	26
9.3	CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE E DIVISÃO .....	27
9.4	CALIBRAÇÃO .....	29
9.5	CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES DE FILTRO E AUTO ZERO .....	30

## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>RECOMENDAÇÕES GERAIS.....</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>APARÊNCIA EXTERNA .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>CONEXÕES .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>FUNÇÕES DAS TECLAS .....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>OPERAÇÃO.....</b>	<b>5</b>
6.1	CARREGANDO A BATERIA.....	5
6.2	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.....	6
6.3	DISPLAY .....	6
6.4	ZERO MANUAL.....	7
6.5	FUNÇÃO DE TARA.....	7
6.6	TARA MANUAL .....	8
6.7	INDICAÇÃO DE PESO BRUTO E LÍQUIDO.....	8
6.8	CONTAGEM DE PEÇAS .....	9
<b>7.</b>	<b>CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO .....</b>	<b>10</b>
7.1	CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO .....	11
7.2	COMUNICAÇÃO SERIAL .....	15
<b>8.</b>	<b>DETALHES DOS FORMATOS DE TRANSMISSÃO .....</b>	<b>18</b>
8.1	COMANDOS REMOTOS SERIAIS .....	23
<b>9.</b>	<b>PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO.....</b>	<b>25</b>
9.1	ACESSO À CHAVE DE CALIBRAÇÃO .....	25
9.2	MENUS DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO.....	26
9.3	CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE E DIVISÃO .....	27
9.4	CALIBRAÇÃO .....	29
9.5	CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES DE FILTRO E AUTO ZERO .....	30

<b>10. CONEXÕES DETALHADAS .....</b>	<b>32</b>
10.1 CONEXÃO DA CÉLULA DE CARGA .....	32
10.2 CONEXÕES DA SAÍDA SERIAL.....	33
10.3 CONEXÕES DA SAÍDA SERIAL OPCIONAL RS-232 OU 485 .....	34
10.4 CONEXÃO COM IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844.....	35
10.4.1 CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA .....	35
10.4.2 CONFIGURANDO O INDICADOR: .....	35
■ TECLA DE IMPRESSÃO .....	36
■ CONEXÃO COM A IMPRESSORA ZEBRA .....	36
10.5 DISPLAYS REMOTO DR-WT75DR-WT125 E DR-WT200.....	36
10.5.1 CONFIGURANDO O INDICADOR.....	36
10.5.2 CONEXÕES COM O DISPLAY REMOTO DR-WT75DR-WT125 E DR-WT200 .....	37
<b>11. TELAS PARA AUTO TESTE .....</b>	<b>39</b>
<b>12. MENSAGENS DE ERRO .....</b>	<b>40</b>
<b>13. APÊNDICE .....</b>	<b>41</b>

# 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---



Sensitividade	µV/d	0,3
Escala de medição	mV/V	Desde -1 até +14
Escala de balanceamento de sinal de zero		Desde -1 até +5
Unidades de medida		kg, g
Resolução interna		1 / 500.000
Não Linearidade		0,01% FS
Nº Máximo de células de carga		8 x 350Ω
Tensão de excitação da célula de carga	VDC	5
Coneção da célula de carga		6 fios
Alimentação de energia	VAC	AC 110 ou 220V 50/60HZ - Bateria interna recarregável 6V/4,5Ah
Consumo máximo	mA	150
Faixa de temperatura de operação	°C	de 0 a +40
Display	mm	LCD, de 6 dígitos, com backlight
Altura do display		55
Legendas do display		Zero, Líq. Nível Bateria, Estabilidade, Bruto, Comunicação bluetooth ativa, Baixo, Alto e OK.
Interfaces de comunicação		Saída serial RS232 e bluetooth ou RS485
Grau de proteção		IP-68

# 2. RECOMENDAÇÕES GERAIS

---


- O indicador não deve ficar exposto diretamente à luz solar intensa.
- O indicador deve ser utilizado em lugar plano e bem nivelado.
- A rede elétrica deve possuir aterramento.
- Este equipamento não pode ser utilizado em área classificada com risco de explosão.
- Não limpar o indicador com produtos corrosivos.
- Desligar o indicador quando ao conectá-lo com outros dispositivos, incluindo a célula de carga.
- Se o equipamento não for utilizado por períodos prolongados de tempo é recomendável que a bateria que está instalada na parte interna do equipamento seja recarregada a cada 3 meses, a fim de prevenir danos.

### 3. APARÊNCIA EXTERNA

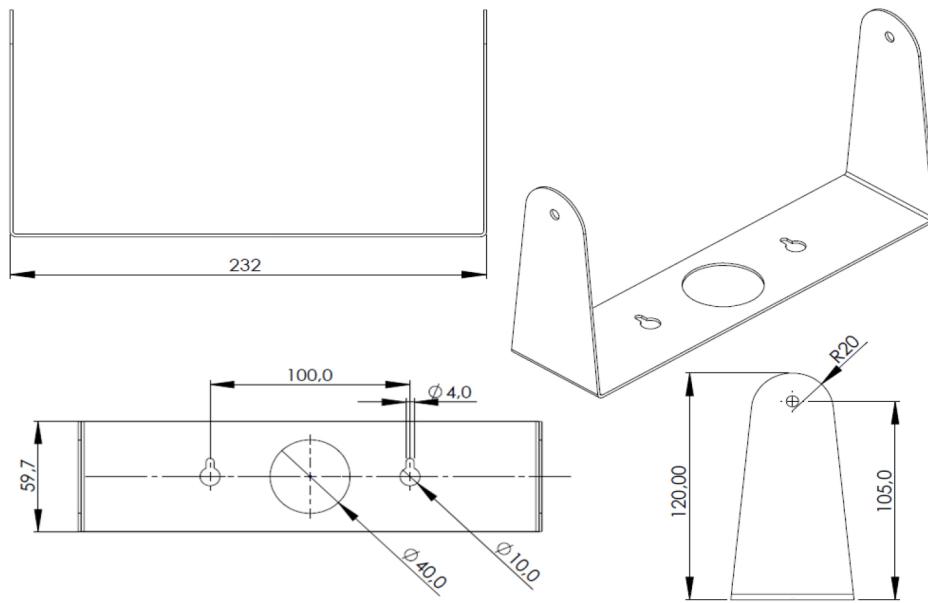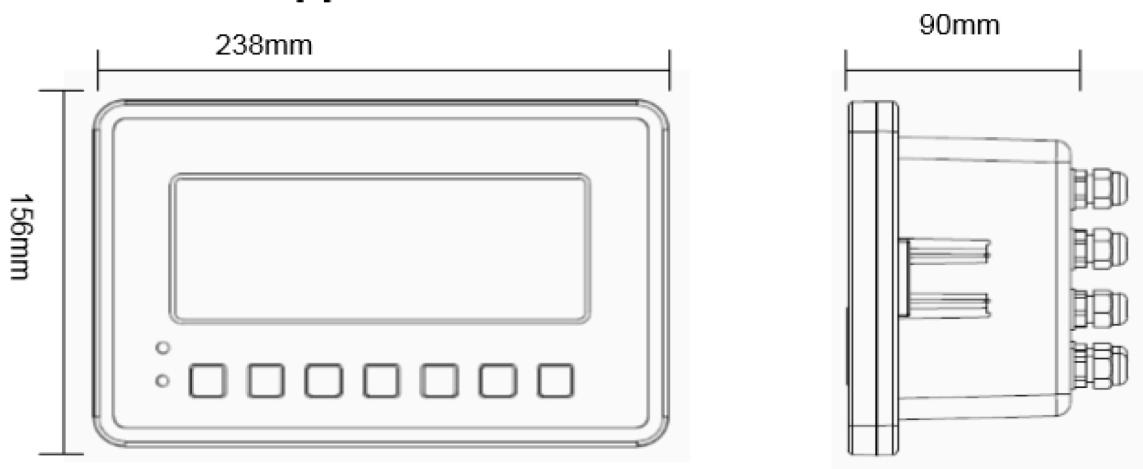

## 4. CONEXÕES

---

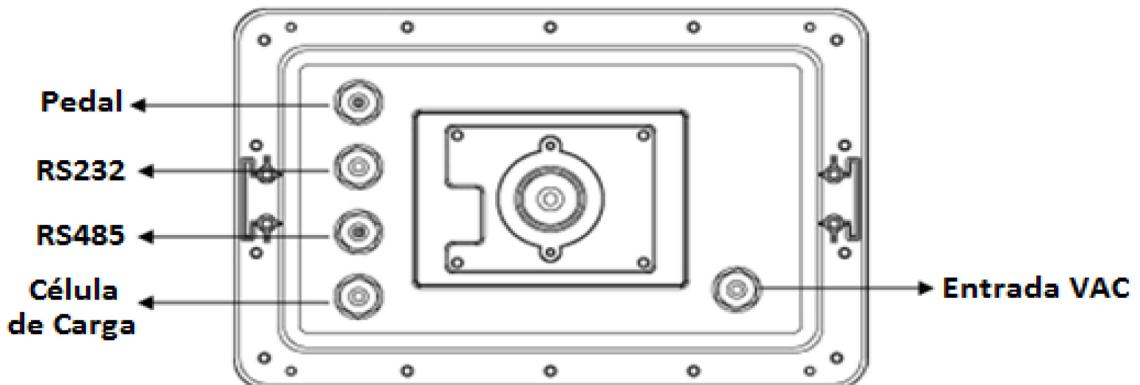

## 5. FUNÇÕES DAS TECLAS

---



Liga ou desliga o indicador.

---



F

Tecla com função especificada no parâmetro FnC 12.

---



Bruto

Líquido

Altera a exibição dos valores de peso bruto e líquido.

---



Unidade

Altera o funcionamento do indicador entre pesagem e contagem de peças.

---



Zero

Zera a balança.


---



Tara

Desconta o valor da tara.

---



M+

Imprime

Executa a acumulação do valor de peso exibido no display e envia o valor de peso através da porta serial.

## 6. OPERAÇÃO

---

- Para ligar o indicador, pressione a tecla  . Ao ligar, o display executa o auto teste indicando de “999999” a “000000”. Depois entra em modo de pesagem.
- Para desligar o indicador mantenha a tecla  pressionada por cerca de 2 segundos.

### 6.1 CARREGANDO A BATERIA

Para carregar a bateria, ligue o indicador na rede de energia elétrica, observando o valor da tensão de alimentação do indicador (110V ou 220V) O período de carga da bateria é de 8 horas e a autonomia de até 15 horas.


- **Atenção:** Antes de conectar o indicador à rede de energia elétrica verifique a tensão de alimentação selecionada no transformador localizado dentro do indicador.

## 6.2 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- Atenção:** Antes de conectar o indicador à rede de energia elétrica verifique a tensão de alimentação selecionada no transformador localizado dentro do indicador.


Para selecionar a tensão de alimentação do indicador utilize os fios ligados ao transformador do indicador localizados na parte interna do equipamento.

Cores dos fios utilizados	Tensão de alimentação
Vermelho e preto	220V
Azul e preto	110V

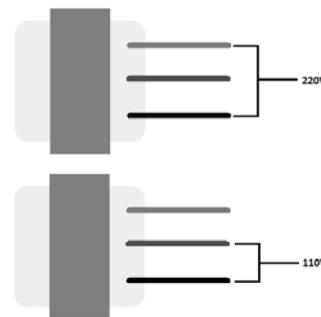

- Atenção:** Versões mais novas do indicador utilizam uma fonte bi-volt automática, dispensando intervenção para seleção da tensão de entrada.

## 6.3 DISPLAY

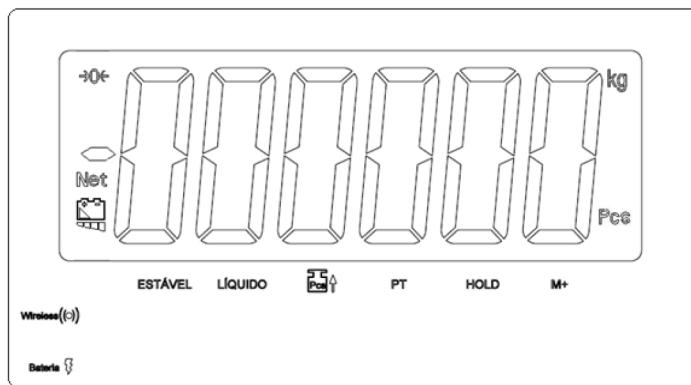

	Indicação de zero.
"ESTÁVEL"	Indicação de estabilidade.
"LÍQUIDO"	Indicação de exibição de peso líquido.

	Indicação de amostra insuficiente.
“PT”	Indicação do uso de pré-tara.
“HOLD”	Indicação de peso calculado ou abandono de leito ativo.
“PCS”	Indicação de contagem de peças.
“M+”	Indicação de pesagens acumuladas na memória.
	Indicação do nível de carga na bateria.
	Indicação de ligado à rede elétrica.
	Indicação de troca de dados sem fio.

## 6.4 ZERO MANUAL



Utilize a tecla para zerar o indicador, atua até 3,5% da capacidade máxima configurada.

## 6.5 FUNÇÃO DE TARA

A função de tara é utilizada para descontar o peso de recipientes em geral.



Ao pressionar a tecla , o indicador desconta o valor de peso indicado no display.

A operação de tara é cumulativa, ou seja, pode ser realizada mais de uma vez. Para ativar a função de TARA, o indicador tem que estar indicando peso positivo e estável.



Para cancelar a tara basta apertar a tecla com a plataforma sem peso aplicado.

## 6.6 TARA MANUAL

A função de tara é utilizada para descontar o peso de recipientes em geral permitindo que o usuário escreva o valor do peso que será descontado.



Ao pressionar a tecla , sem que exista carga aplicada na balança o indicador aciona a função de pré-tara display mostrará “pt\_\_”. Digite o valor da tara utilizando as teclas



Após digitar o valor da tara, basta pressionar a tecla para confirmar.



Para limpar o valor de tara manual, pressione com a plataforma vazia, ou insira um



valor nulo de tara pressionando com a plataforma sem peso aplicado.

A tara manual é muito útil para descontar o peso de recipientes cujo valor de tara já é conhecido, dispensando assim a necessidade de pesar o recipiente vazio.

- *O valor de tara manual digitado cancela outro valor de tara previamente existente.*

## 6.7 INDICAÇÃO DE PESO BRUTO E LÍQUIDO

Para alternar entre a indicação de peso bruto e peso líquido no display do indicador, o



usuário deve pressionar a tecla .

Quando o peso líquido é exibido no display a legenda "LÍQUIDO" fica ativa.

## 6.8 CONTAGEM DE PEÇAS

Para utilizar a função de contagem de peças ou mudar a amostra de referencia pressione



a tecla .



Seleciona quantidade de peça da amostra pressionando a tecla , então aplique a



quantidade de peças selecionadas na plataforma e pressione a tecla , o indicador passa a indicar a quantidade de peças sobre a plataforma, para alternar entre o modo de



contagem de peças e pesagem pressione a tecla .

- **Importante:** A legenda indica que o peso aplicado é insuficiente para o calculo de peças, o peso médio de cada peça não pode ser menor que 0,2d.

## 7. CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO




Para acessar os menus de configuração do indicador pressione as teclas **<** e **Δ** ao mesmo tempo.

**01 FnC** - Acesso ás telas de configurações gerais do usuário.

**02 EC** - Parâmetro não utilizado.

**03 rs I** - Acesso ás telas de configuração da porta de comunicação serial.

**00 ESC** - Sai dos menus de configuração.

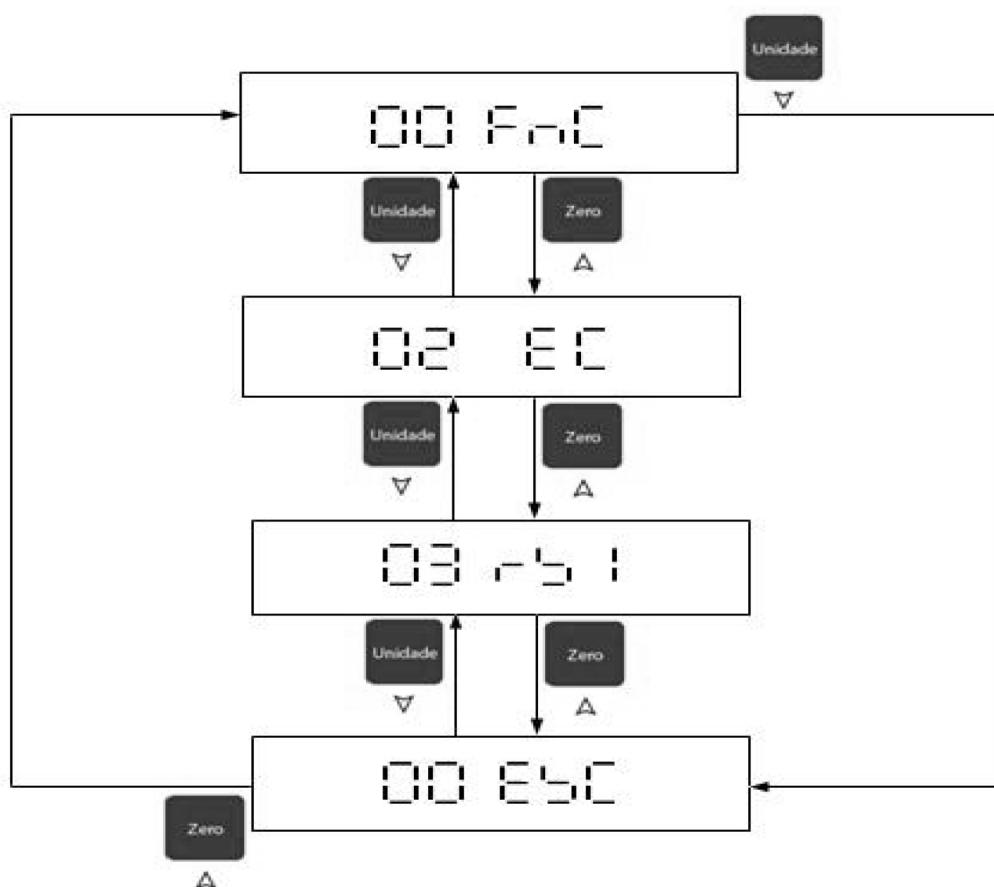

- Importante:** Para acessar o menu de configuração, o indicador precisa estar em modo de pesagem.

## 7.1 CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Tara

Uma vez em 01 FnC tecle ➤ e selecione os parâmetros de FnC-00 à FnC-13, bastando

Tara

teclar ➤ para confirmar. Uma vez que o parâmetro foi selecionado, execute as

Tara

alterações desejadas e tecle ➤ para confirmar.



Utilize as teclas ➤ , A , ∇ e < para navegar entre as telas do menu.

Parâmetro	Função	Código	Descrição	Padrão
FnC-00	Volta para o menu anterior	FnC-00	Volta para o menu anterior	---.---
FnC-01	Illuminação do mostrador	bL OFF bL On	Illuminação desligada Illuminação ligada	bL OFF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se a opção bL On for selecionada a iluminação do display acenderá automaticamente quando o peso aplicado for maior que 10d e apagará automaticamente após 10 segundos sem variação no peso aplicado.</li> </ul>		
FnC-02	Desligamento automático	A oFF 0 A oFF 1 A oFF 2 A oFF 3 A oFF 4 A oFF 5 A oFF 6 A oFF 7 A oFF 8 A oFF 9	Desabilitado Desligamento automático após 1 minuto Desligamento automático após 2 minutos Desligamento automático após 3 minutos Desligamento automático após 4 minutos Desligamento automático após 5 minutos Desligamento automático após 6 minutos Desligamento automático após 7 minutos Desligamento automático após 8 minutos Desligamento automático após 9 minutos	A oFF 0
FnC-03	Configuração para checagem rápida	000.00h 000.00L	Límite superior de peso Límite inferior de peso	000.00h 000.00L
		000.00b	<b>1 a 1 b 1 c. 00b</b>	
			a 1 → Ativa o beep 0 → DESATIVA O BEEP	000.00b
			b 1 → BEEP TOCA COM O PESO ESTÁVEL 0 → BEEP TOCA COM O PESO INSTÁVEL	
			c 1 → Beep toca quando o peso está entre o limite superior e inferior	

				0 → Beep toca quando o peso não está entre o limite superior e inferior e maior do que 10d		
FnC-04	Função não utilizada	---,---		Função não utilizada	---,---	
Fnc-05	Filtros	ZEro 0	Após a balança ultrapassar 1/3 da carga máxima, força o retorno zero depois que o peso é retirado.		ZEro 0	
			0 a 9 divisões			
		FiL 0	Filtro digital de 0 a 9 Quanto maior, mais estável		FiL 0	
			Filtro digital de 0 a 9 Quanto maior, mais rápida será a resposta do indicador			
Fnc-06	Função hold	hoLd 0	Função hold desativada			
		hoLd 1	Modo de detecção de pico, o indicador exibirá sempre o maior valor de peso medido. Para reiniciar a medição remova o peso aplicado e pressione qualquer tecla.			
		hoLd 2	Congela a exibição de peso quando a indicação de estabilidade for ativada. Para reiniciar a medição remova o peso aplicado e pressione qualquer tecla.			
		hoLd 3	Congela a exibição de peso quando a indicação de estabilidade for ativada. A medição será reiniciada quando o peso medido for menor do que 10d.			

Fnc-06

## Função hold

		<p>Modo de pesagem para animais.</p> <p>Em zero o display exibe “---.---”, quando uma carga é aplicada o indicador imediatamente inicia o cálculo da carga aplicada, voltando a indicar “---.---” quando a carga medida for menor do que 10d.</p> <p>Após ativar a função de pesagem de animais é necessário configurar os parâmetros para o cálculo do peso.</p>									
	hoLd 4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descrição</th><th>Padrão</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010%</td><td>Range de erro admissível na medição. Range 1% até 100%</td><td>010%</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Número de amostras utilizado para cálculo de peso. Range 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 amostras.</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Padrão	010%	Range de erro admissível na medição. Range 1% até 100%	010%	8	Número de amostras utilizado para cálculo de peso. Range 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 amostras.	8
Código	Descrição	Padrão									
010%	Range de erro admissível na medição. Range 1% até 100%	010%									
8	Número de amostras utilizado para cálculo de peso. Range 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 amostras.	8									
	hoLd 5	<p>Modo de pesagem para animais 2.</p> <p>Quando uma carga é aplicada o indicador imediatamente inicia o cálculo do peso, ao terminar o cálculo o indicador ativa a legenda “HOLD”.</p> <p>Após ativar a função de pesagem de animais é necessário configurar os parâmetros para o cálculo do peso.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descrição</th><th>Padrão</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003.000</td><td>Range de variação na medição para iniciar novo cálculo de peso. 0-cap. máxima</td><td>1/3 do peso medido</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Padrão	003.000	Range de variação na medição para iniciar novo cálculo de peso. 0-cap. máxima	1/3 do peso medido			
Código	Descrição	Padrão									
003.000	Range de variação na medição para iniciar novo cálculo de peso. 0-cap. máxima	1/3 do peso medido									
	hoLd 6	<p>Tara para camas hospitalares e tolerância para abandono de leito.</p> <p>A tara para camas hospitalares permite que itens seja colocados e retirados da plataforma sem que o peso líquido seja alterado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Para isto deve-se pressionar a tecla  antes de manipular qualquer objeto sobre a plataforma e pressiona-la novamente após a execução do procedimento.</p> <p>Após ativar a função de tara para camas hospitalares é necessário configurar o limite de variação no peso aplicado para acionamento do alarme de abandono de leito.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descrição</th><th>Padrão</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003.000</td><td>Range de variação no peso para ativação do alarme de abandono de leito. 0% - 100%. máxima</td><td>10% do peso medido</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Padrão	003.000	Range de variação no peso para ativação do alarme de abandono de leito. 0% - 100%. máxima	10% do peso medido			
Código	Descrição	Padrão									
003.000	Range de variação no peso para ativação do alarme de abandono de leito. 0% - 100%. máxima	10% do peso medido									

## 7.2 COMUNICAÇÃO SERIAL

Atenção: As configurações deste menu são atribuídas à porta serial nativa e à quaisquer outros acessórios que transmitam informações a partir do indicador.

Tara

Uma vez em 03rS1 tecle ➤ para selecionar os parâmetros rS1-00 à rS1-12, bastando

Tara

teclar ➤ para acessá-los. Uma vez que o parâmetro foi selecionado, execute as

Tara

alterações desejadas e tecle ➤ para confirmar.

Tara

Zero

Unidade

Bruto

Líquido

Utilize as teclas ➤ , ▲ , ▼ e ↵ para navegar entre as telas do menu.

Parâmetro	Função	Código	Descrição	Padrão
rS1-00	Volta para o menu anterior	rS1-00	Volta para o menu anterior	---.---
rS1-01	Configuração de baud rate	b 600	Velocidade de transmissão  • Importante: A interface para comunicação Bluetooth opera apenas sob velocidade 9600.	b 9600
		b 1200		
		b 2400		
		b 4800		
		b 9600		
rS1-02	Configuração de paridade, bit de parada e comprimento.	n81	Sem paridade, 8 data e 1 stop bit	n81
		E71	Paridade par, 7 data e 1 stop bit	
		O71	Paridade ímpar, 7 data e 1 stop bit	


FnC-07	Peso médio unitário	AvErG0	Auto peso médio unitário	AvErG0
		AvErG1	Auto peso médio unitário desabilitado	
FnC-08	Função não utilizada	---.---	Função não utilizada	---.---
FnC-09	Função não utilizada	---.---	Função não utilizada	---.---
FnC-10	Memória de zero inicial	Z OFF	Memória de zero desabilitada	Z oFF
		Z on	Memória de zero ativada	
		<b>Importante:</b> Esta função somente ficará disponível se o parâmetro CFn 02 for diferente de 4.		
FnC-11	Vincular função ao pedal	Zero	Zera a balança.	ZEro
		tArE	Desconta o valor da tara.	
		Print	Executa a acumulação do valor de peso exibido no display e envia o valor de peso através da porta serial.	
FnC-12	Vincular função à tecla F	mC	Apaga registros das acumulações executadas.	hr
		hr	Durante 5 segundos o peso é exibido com uma casa decimal a mais.	
		t-tP	Ativa a função de pré-tara.	
		t-b	Ativa a função de alarme para abandono de leito (FnC 06 – hold 6).	
		r-HOLD	Inicia novo cálculo de peso para pesagem de animais vivos	
FnC-13	Limite para atuação da tecla ZERO (Pode ser acessada apenas quando FnC-06 = hold 6).	oFF	<p>Define o limite para atuação da tecla  .</p> <p>Após o display exibir a mensagem "oFF" pressione a tecla   para definir o range de atuação da tecla  . 0% - 30% da capacidade máxima.</p>	oFF

rS1-03	Configuração do formato de transmissão	F-m 0	Valor do display	F-m 0
		F-m 1	Somente o peso bruto	
		F-m 2	Somente o peso líquido	
		F-m 3	Valor do display (formato simples)	
		F-m 4	Somente o peso bruto (formato simples)	
		F-m 5	Somente o peso líquido (formato simples)	
		F-m 6	Status de Hi, Lo ou OK e valor do display (formato simples)	
		F-m 7	Status de Hi, Lo ou OK e peso bruto (formato simples)	
		F-m 8	Status de Hi, Lo ou OK e peso líquido (formato simples)	
		F-m 9	Valor de tara	
		F-m 10	Número da pesagem, data, hora, peso bruto, tara, peso líquido e ( <b>peso total acumulado só é enviado quando a memória das pesagens é apagada</b> )	
		F-m 11	Data, hora, peso bruto, tara, peso líquido e ( <b>peso total acumulado só é enviado quando a memória das pesagens é apagada</b> )	
		F-m 12	Formato do display gigante DR-WT 75, 125 e 200	
		F-m 13	Formato de impressão para etiquetas	
		F-m 14	Status de estabilidade, peso bruto, tara, peso líquido e unidade de medida	
		F-m 15	Formato <u>de transmissão para pesagem de animais em conjunto com impressora</u> , leitor de identificação e transmissão Bluetooth.	
rS1-04	Configuração do modo de transmissão	ComAnd	Parâmetro não utilizado	StrEAn
		StrEAn	Transmissão contínua	
		Auto	Transmissão automática	
		rS-oFF	Desabilita a comunicação serial	
		n_PLuS	Transmissão em modo de acumulação	
rS1-05	Configuração da frequência de transmissão	rPS 1	1 transmissão por segundo	rPS 4
		rPS 2	2 transmissões por segundo	
		rPS 4	4 transmissões por segundo	
		rPS 8	8 transmissões por segundo	
		rPS 16	16 transmissões por segundo	
		mAx	Máximo de transmissões por segundo	

rS1-06	Configuração do peso mínimo para transmissão automática	Zb – 00 Até Zb - 99	Peso mínimo para transmissão automática  Determina o número de divisões mínimas para a auto transmissão de um valor de peso.  • Observação: Se este valor for igual a 0 a transmissão automática será cancelada.	Zb – 05
rS1-07	Configuração do reset da transmissão automática	V-b 00 Até V-b 99	Reset da transmissão automática  Determina o número de divisões mínimas para o Reset da transmissão automática  • Observação: Se este valor for igual a 0 o reset da transmissão será cancelado.	V-b 00
rS1-08	Configuração da condição para transmissão	ALL-P	Transmissão em qualquer status do peso	StP-P
rS1-09		StP-P	Transmissão apenas com peso estável	
rS1-10		StoL-P	Transmissão de peso estável e OL	
rS1-09	Configuração do comprimento da informação de peso	Six	6 dígitos	Six
rS1-10	Configuração do relógio interno	SEvEn	7 dígitos	
rS1-11	Configuração do formato da data	yy/mm/dd	Configuração de data	---.---
rS1-12		hh/mm/ss	Configuração de hora	
rS1-11	Configuração do formato da data	y_m_d	Ano/mês/dia	y_m_d
rS1-12		d_m_y	Dia/mês/ano	
rS1-12	Configuração do endereço	Id 00	Configuração do endereço do indicador  • Válido apenas para comunicação RS-485	Id 00
rS1-13	Configuração de espaços ao final da transmissão	n 00	Define a quantidade de caracteres LF que será transmitida após o envio dos dados  • Válido apenas se rS1-03 = Fm-10 ou Fm-11	n 00

## 8. DETALHES DOS FORMATOS DE TRANSMISSÃO

Exemplo mostrando a função de cada parte do formato de transmissão:

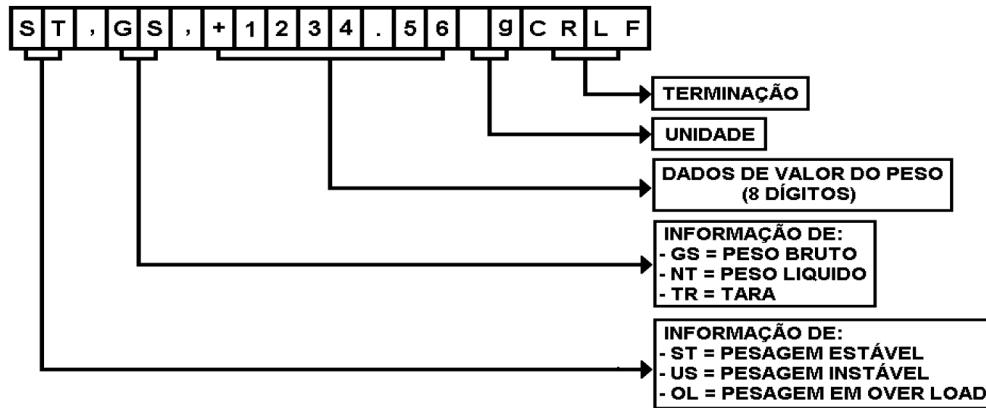

Exemplos do formato de transmissão com 7 bytes de peso

(F-m 0, F-m 1, F-m 2 e F-m 9):

Bruto	S	T	,	G	S	,	+	SP	SP	3	0	0	.	0	0	SP	SP	k	g	CR LF
Líquido	S	T	,	N	T	,	+	SP	SP	2	0	0	.	0	0	SP	SP	k	g	
Tara	S	T	,	T	R	,	+	SP	SP	1	0	0	.	0	0	SP	SP	k	g	
Sobrecarga	O	L	,	G	S	,	+	SP												
Sobrecarga negativa	O	L	,	G	S	,	-	SP												

Exemplos do formato de transmissão com 6 bytes de peso

(F-m 0, F-m 1, F-m 2 e F-m 9):

Bruto	S	T	,	G	S	,	+	SP	3	0	0	.	0	0	SP	SP	k	g	CR LF
Líquido	S	T	,	N	T	,	+	SP	2	0	0	.	0	0	SP	SP	k	g	
Tara	S	T	,	T	R	,	+	SP	1	0	0	.	0	0	SP	SP	k	g	
Sobrecarga	O	L	,	G	S	,	+	SP											
Sobrecarga negativa	O	L	,	G	S	,	-	SP											

Exemplos do formato de transmissão simples com 7 bytes de peso

(F-m 0, F-m 1, F-m 2 e F-m 9):

Bruto	+	SP	SP	3	0	0	.	0	0		
Líquido	+	SP	SP	2	0	0	.	0	0		
Tara	+	SP	SP	1	0	0	.	0	0	CR	LF
Sobrecarga	+	SP									
Sobrecarga negativa	-	SP									

Exemplos do formato de transmissão simples com 6 bytes de peso

(F-m 0, F-m 1, F-m 2 e F-m 9):

Bruto	+	SP	3	0	0	.	0	0		
Líquido	+	SP	2	0	0	.	0	0		
Tara	+	SP	1	0	0	.	0	0	CR	LF
Sobrecarga	+	SP								
Sobrecarga negativa	-	SP								

Exemplos do formato de transmissão com status do check weigher e peso no formato simples

(F-m 6, F-m 7 e F-m 8):

Status acima	1	0	0	+	.	2	3	.	4	5	6	CR	LF
Status OK	0	1	0	+	.	2	3	.	4	5	6	CR	LF
Status abaixo	0	0	1	+	.	2	3	.	4	5	6	CR	LF

Exemplos do formato de transmissão de número da pesagem, data, hora, peso bruto, tara, peso líquido (peso total acumulado enviado quando a memória das pesagens é apagada);

(F-m 10)

T	I	C	K	E	T	SP	SP	N	O	.	0	0	0	1	CR	LF
D	A	T	E	:	2	0	1	3	/	1	1	/	0	1	CR	LF
T	I	M	E	:	SP	SP	1	2	:	3	3	:	4	5	CR	LF
G	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	3	3	.	0	0	k	g	CR	LF
T	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	1	1	.	0	0	k	g	CR	LF
N	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	2	2	.	0	0	k	g	CR	LF

Formato de totalização das pesagens executadas (enviado somente quando a memória das pesagens é apagada)

T	O	T	A	L	SP	N	U	M	B	E	R	CR	LF			
O	F	SP	T	I	C	K	E	T	S	SP	0	0	0	0	CR	LF
D	A	T	E	:	2	0	1	3	/	1	1	/	0	1	CR	LF
T	I	M	E	:	SP	SP	1	2	:	3	3	:	4	5	CR	LF
G	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	3	3	.	0	0	k	g	CR	LF
T	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	1	1	.	0	0	k	g	CR	LF
N	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	2	2	.	0	0	k	g	CR	LF
CR	LF															
T	O	T	A	L	SP	N	E	T	CR	LF						
SP	SP	+	SP	SP	SP	2	2	2	2	.	0	0	k	g	CR	LF

Exemplos do formato de transmissão de data, hora, peso bruto, tara, peso líquido (peso total acumulado enviado quando a memória das pesagens é apagada);

(F-m 11)

D	A	T	E	:	2	0	1	3	/	1	1	/	0	1	CR	LF	
T	I	M	E	:	SP	SP	1	2	:	3	3	:	4	5	CR	LF	
G	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	3	3	.	0	0	k	g	CR	LF	
T	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	1	1	.	0	0	k	g	CR	LF	
N	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	SP	2	2	.	0	0	k	g	CR	LF

Formato de totalização das pesagens executadas (enviado somente quando a memória das pesagens é apagada):

T	O	T	A	L	SP	N	U	M	B	E	R	CR	LF				
O	F	SP	T	I	C	K	E	T	S	SP	0	0	0	0	CR	LF	
D	A	T	E	:	2	0	1	3	/	1	1	/	0	1	CR	LF	
T	I	M	E	:	SP	SP	1	2	:	3	3	:	4	5	CR	LF	
G	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	3	3	.	0	0	k	g	CR	LF	
T	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	1	1	.	0	0	k	g	CR	LF	
N	SP	+	SP	SP	SP	SP	SP	SP	2	2	.	0	0	k	g	CR	LF
CR	LF																
T	O	T	A	L	SP	W	E	I	G	H	T	CR	LF				
SP	SP	+	SP	SP	SP	2	2	2	2	.	0	0	k	g	CR	LF	

Formato de transmissão de status de estabilidade, peso bruto, tara e peso líquido:

F-m 14

S | B | B | B | . | B | B | B | , | T | T | T | . | T | T | T | , | L | L | L | . | L | L | L | CR | LF

S: Flag de estabilidade e pode assumir os seguintes valores:

- 0: Peso estável;
- 1: Peso instável.

B: 7 bytes de peso bruto incluindo o ponto decimal e sinal de peso negativo;

T: 7 bytes de peso tara incluindo o ponto decimal e sinal de peso negativo;

L: 7 bytes de peso líquido incluindo o ponto decimal e sinal de peso negativo;

CR Carriage return (0X0D)

LF Line feed (0x0A)

## 8.1 COMANDOS REMOTOS SERIAIS

COMANDO		ATUAÇÃO DE FUNÇÃO NO INDICADOR
Caractere maiúsculo	Caractere minúsculo	
M	Z	Zero
M	T	Tara
C	T	Limpa um valor de tara ativo
M	G	Indicação de peso bruto no mostrador
M	N	Indicação de peso líquido no mostrador
S	C	Inicia a transmissão continua
S	A	Inicia a transmissão automática
S	O	Ativa o modo de comando
%		Encerra a transmissão contínua e entra em modo de comando
R	W	Envia o valor atual de peso exibido no display
R	G	Envia o valor atual do peso bruto
R	N	Envia o valor atual do peso líquido
R	T	Envia o valor atual da tara
R	B	Envia o valor atual de peso exibido no display (formato simples)
R	H	Envia o valor atual do peso bruto (formato simples)
R	I	Envia o valor atual do peso líquido (formato simples)
R	J	Envia o valor atual da tara (formato simples)
R	K	Envia status da comparação (check weigher) e o peso bruto
R	L	Envia status da comparação (check weigher) e o peso líquido

- Observações:
- Os comandos devem ser acompanhados pela terminação CR(0DH) e LF(0AH).
- Quando um comando não for aceito ou não estiver correto, uma indicação de erro é enviada no formato: E: (caractere enviado)
- Para utilização de comandos com endereço, configurar rS1-12 e colocar o caractere @ na frente de cada comando, conforme o exemplo:

.

@	0	1	M	Z	C	R	L
F							

Exemplo de transmissão no formato da impressora Zebra:

**Impressão se vinculada a função “imprimir acumulado e número de pesagens acumuladas” F-m 13.**

<b>Exemplo de transmissão</b>	<b>Exemplo do formato da etiqueta</b>																
FR" IRWT3000"																	
?																	
0000500																	
0000200																	
0000300																	
0000012																	
0005000																	
19/07/09																	
15:37:45																	
<b>00000120008,750190709153745</b>																	
P1,1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Bruto</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Tara</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Líquido</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Número de pesagens</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Total acumulado</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Hora</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">   ?????????????????????????         </td> </tr> </table>	Bruto	??????????????	Tara	??????????????	Líquido	??????????????	Número de pesagens	??????????????	Total acumulado	??????????????	Data	??????????????	Hora	??????????????	 ?????????????????????????	
Bruto	??????????????																
Tara	??????????????																
Líquido	??????????????																
Número de pesagens	??????????????																
Total acumulado	??????????????																
Data	??????????????																
Hora	??????????????																
 ?????????????????????????																	

**Impressão se vinculada a função “imprimir acumulado e número de pesagens acumuladas” F-m15.**


<b>Exemplo de transmissão</b>	<b>Exemplo do formato da etiqueta</b>																		
FR" CATTLE"																			
?																			
000020004578978458520235785																			
0000500																			
0000200																			
0000300																			
0000012																			
0005000																			
19/07/09																			
15:37:45																			
<b>00000120008,750190709153745</b>																			
P1,1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">TAG</td> <td>??????????????????????</td> </tr> <tr> <td>GROSS</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Tare</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>NET</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Total accumulated Weight</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Weighing number</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td>Time</td> <td>??????????????</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">   ?????????????????????????         </td> </tr> </table>	TAG	??????????????????????	GROSS	??????????????	Tare	??????????????	NET	??????????????	Total accumulated Weight	??????????????	Weighing number	??????????????	Date	??????????????	Time	??????????????	 ?????????????????????????	
TAG	??????????????????????																		
GROSS	??????????????																		
Tare	??????????????																		
NET	??????????????																		
Total accumulated Weight	??????????????																		
Weighing number	??????????????																		
Date	??????????????																		
Time	??????????????																		
 ?????????????????????????																			

## 9. PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO


- Atenção: O acesso á estas funções é bloqueado a través de um *jumper* localizado na placa principal do indicador.

### 9.1 ACESSO À CHAVE DE CALIBRAÇÃO

- Desligue o indicador;
- Solte os parafusos que prendem a tampa traseira do indicador;
- Mude a chave, da posição “LOCK” para a posição “ADJ.”;
- Recoloque a tampa no indicador;
- Ligue o indicador.

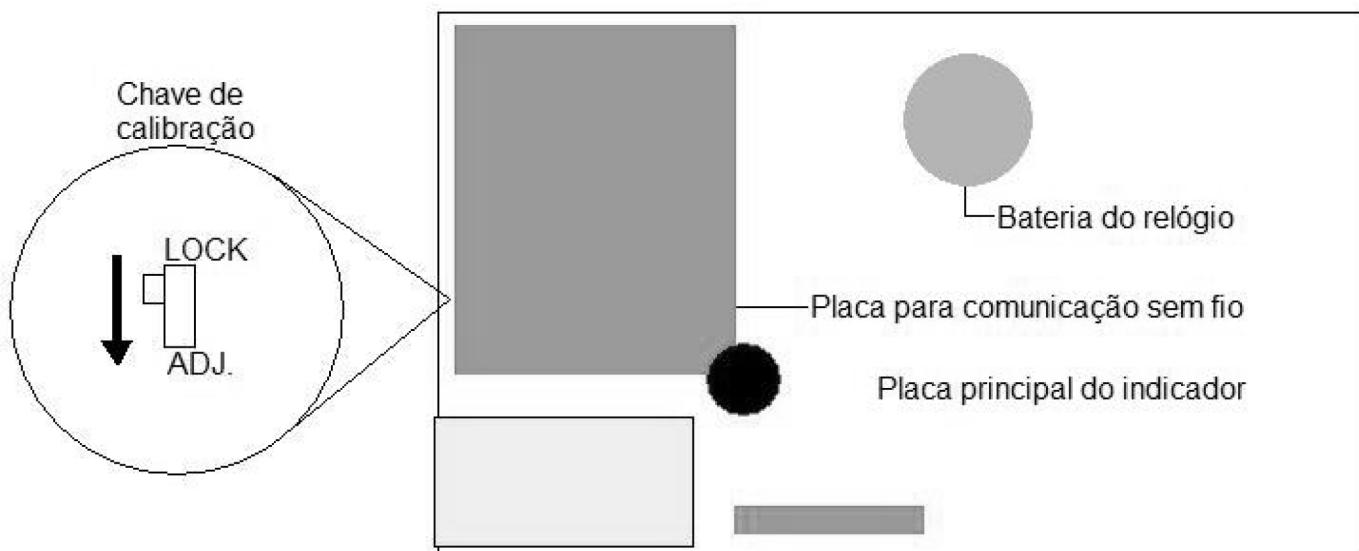

- Uma vez que os procedimentos de configuração e calibração terminaram feche a tampa traseira do indicador respeitando a sequência de aperto dos parafusos descrita abaixo para assegurar o perfeito funcionamento do indicador.

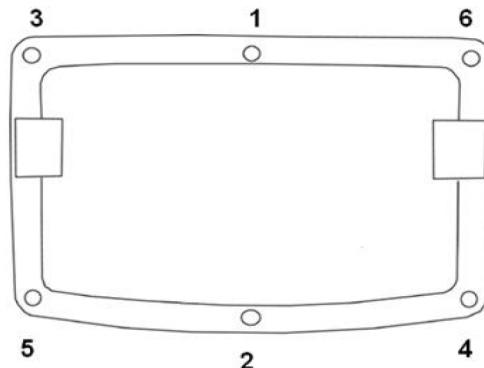

## 9.2 MENUS DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO

- Uma vez que o indicador for ligado com a chave de calibração na posição “ADJ.” o indicador exibe a mensagem “01 CSP”.


**01 CSP** - Menu para configuração de capacidade e divisão.

**02 CAL** - Menu de calibração.

**03 CL** - Parâmetro não utilizado.

**04 CF** - Menu de configuração de funções de filtros e auto zero.

**05 CG** - Parâmetro não utilizado.

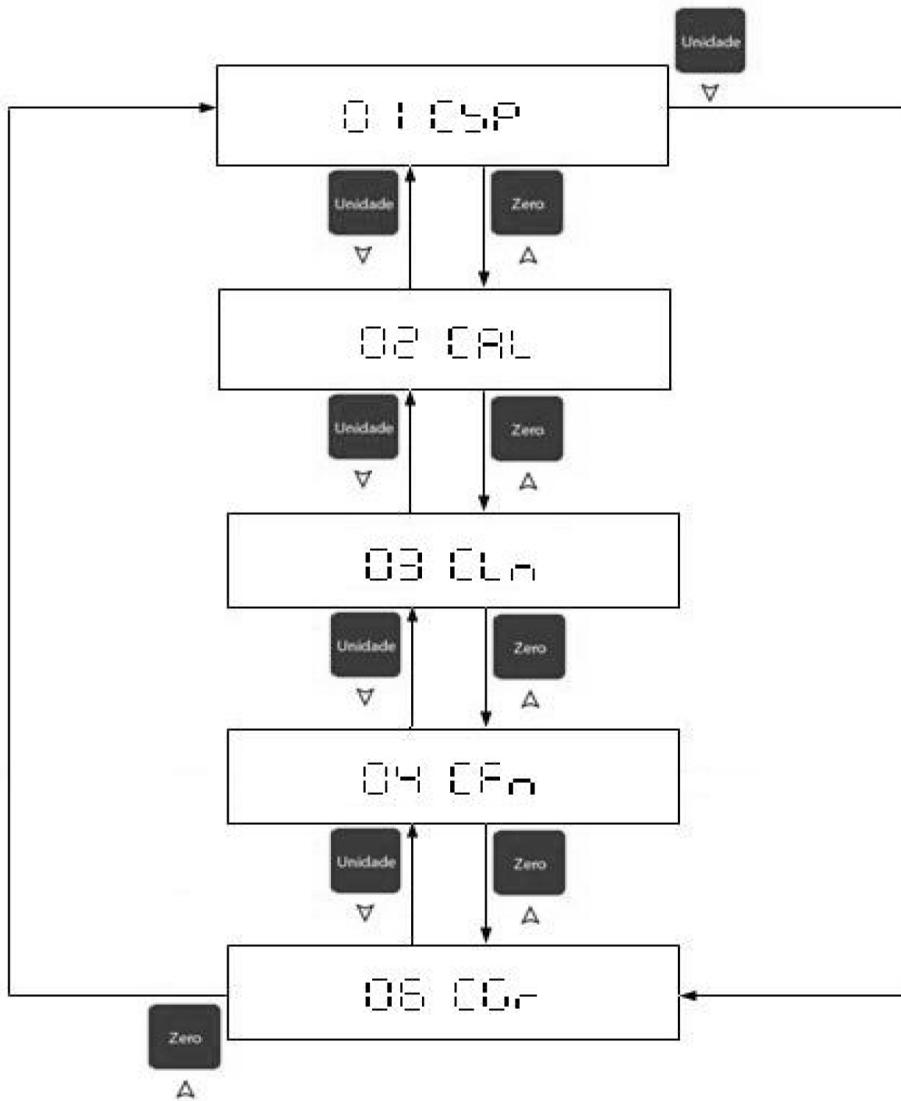

### 9.3 CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE E DIVISÃO

Uma vez em 01 CSP tecle para acessar os parâmetros CSP-00 à CSP-03, bastando teclar para confirmar. Uma vez que o parâmetro foi selecionado, execute as

alterações desejadas e tecle para confirmar.

Utilize as teclas , , , e para navegar entre as telas do menu.

Parâmetro	Função	Código	Descrição	Padrão
CSP-00	Volta para o menu anterior	CSP-00	Volta para o menu anterior	---.---
CSP-01	Unidade de indicação	u00000	100001 indicação em gramas (g) 000001 indicação em kilogramas (kg)	u00000
	Capacidade	C00000	Digitar a capacidade com as casas decimais sem a vírgula	C00000
	Divisão e ponto decimal	d00000	<b>d<sub>a</sub>0<sub>b</sub>0<sub>c</sub>0<sub>d</sub>0<sub>e</sub>0<sub>f</sub></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>O dígito “<b>a</b>”, indica o incremento (1,2 ou 5);</li> <li>O dígito “<b>b</b>”, indica a posição do ponto decimal (0 até 5);</li> <li>O dígito “<b>e</b>”, multiplica o incremento por 10 (Rodoviária);</li> <li>Os dígitos “<b>c</b>”, “<b>d</b>” e “<b>f</b>” devem sempre ser iguais a “0”.</li> </ul>	d00000
CSP-02	Função não utilizada.	---.---	Função não utilizada	---.---
CSP-03	Função não utilizada.	---.---	Função não utilizada	---.---

## 9.4 CALIBRAÇÃO

Tara

Uma vez em 02 CAL tecle ➤ e selecione os parâmetros CAL-00 à CAL-02, bastando

Tara

teclar ➤ para confirmar. Uma vez que o parâmetro foi selecionado, execute as

Tara

alterações desejadas e tecle ➤ para confirmar.



Utilize as teclas ➤ , ▲ , ▼ e ⇠ para navegar entre as telas do menu.

Parâmetro	Função	Código	Descrição	Padrão
CAL-00	Volta para o menu anterior	CSP-00	Volta para o menu anterior	---.---
CAL-01	Peso de calibração	000.000	<p>O indicador exibe o peso de calibração conforme as configurações de CSP 01</p> <p>Insira o valor do peso de calibração através das teclas ➤ , ▲ , ▼ e ⇠ .</p>	000.000
	Calibração de zero	-----	<p>Após inserir o valor de peso para calibração esvazie a plataforma da balança e pressione a tecla ➤</p>	-----
	Divisão e ponto decimal	000.000	<p>O indicador exibe o peso de calibração piscando continuamente.</p> <p>Aplique o peso sobre a plataforma e então pressione a tecla ➤</p> <p>Ao fim da calibração o indicador volta a exibir o menu anterior “02 CAL”</p>	000.000
CAL-02	Função não utilizada.	---.---	Função não utilizada	---.---

## 9.5 CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES DE FILTRO E AUTO ZERO

Tara

Uma vez em 04 CFn tecle ➤ e selecione os parâmetros de CFn-00 à CFn-06, bastando

Tara

teclar ➤ para acessar. Uma vez acessado o parâmetro, efetue a edição do mesmo e

Tara

tecle ➤ para confirmar.




Utilize as teclas ➤ , ▲ , ▼ e ⇠ para navegar entre as telas do menu.

Parâmetro	Função	Código	Descrição	Padrão
CFn-00	Volta para o menu anterior	CFn-00	Volta para o menu anterior	---.---
CFn-01	Filtros	Zero 0	Após a balança ultrapassar 1/3 da carga máxima, força o retorno zero depois que o peso é retirado.	Zero 0
		FiL 0	Filtro digital de 0 a 9 Quanto maior, mais estável	FiL 0
		3db 5	Filtro digital de 0 a 9 Quanto maior, mais rápida será a resposta do indicador	3db 5
CFn-02	Aprovação de modelos.	ProvE 0	Modelos não aprovados (Permite calibração Externa)	ProvE 4
		ProvE 1	Modelos aprovados OIML ou NTEP	
		ProvE 2	Modelos aprovados no Sri Lanka (Zero aceitável numa faixa de ±3% do ponto ajustado)	
		ProvE 3	Modelos aprovados no Sri Lanka (Zero aceitável numa faixa de ±3% do ponto ajustado)	
		ProvE 4	Modelos Aprovados no Brasil (Não permite contagem de peças menores que 0,1e)	
		ProvE 5	Com a tara ativada, ao pressionar a tecla "Liq/Bruto", o peso bruto é mostrado por 5 segundos e depois volta ao peso líquido.	
CFn-03	Função não utilizada.	---.---	Função não utilizada	---.---
CFn-04	Função não utilizada.	---.---	Função não utilizada	---.---


CFn-05	Função hold	hoLd 0	Função hold desativada									
		hoLd 1	Modo de detecção de pico, o indicador exibirá sempre o maior valor de peso medido. Para reiniciar a medição rêmora o peso aplicado e pressione qualquer tecla.									
		hoLd 2	Congela a exibição de peso quando a indicação de estabilidade for ativada. Para reiniciar a medição rêmora o peso aplicado e pressione qualquer tecla.									
		hoLd 3	Congela a exibição de peso quando a indicação de estabilidade for ativada. A medição será reiniciada quando o peso medido for menor do que 10d.									
		hoLd 4	<p>Modo de pesagem para animais. Em zero o display exibe “---.---”, quando uma carga é aplicada o indicador imediatamente inicia o cálculo da carga aplicada, voltando a indicar “---.---” quando a carga medida for menor do que 10d.</p> <p>Após ativar a função de pesagem de animais é necessário configurar os parâmetros para o cálculo do peso.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Padrão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010%</td> <td>Range de erro admissível na medição. Range 1% até 100%</td> <td>010%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Número de amostras utilizado para cálculo de peso. Range 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 amostras.</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Padrão	010%	Range de erro admissível na medição. Range 1% até 100%	010%	8
Código	Descrição	Padrão										
010%	Range de erro admissível na medição. Range 1% até 100%	010%										
8	Número de amostras utilizado para cálculo de peso. Range 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 amostras.	8										
CFn-06	Auto zero	Z-tc 0	Auto zero desativado									
		Z-tc 1	Auto zero ativado									

# 10. CONEXÕES DETALHADAS


## 10.1 CONEXÃO DA CÉLULA DE CARGA

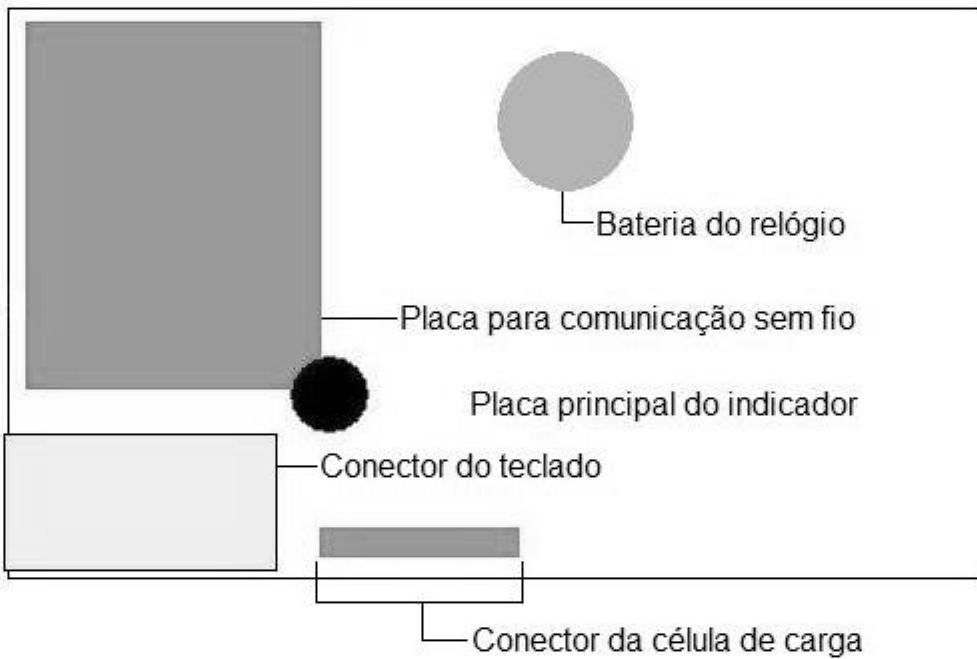

Esquema de ligação para células de carga 6 fios:

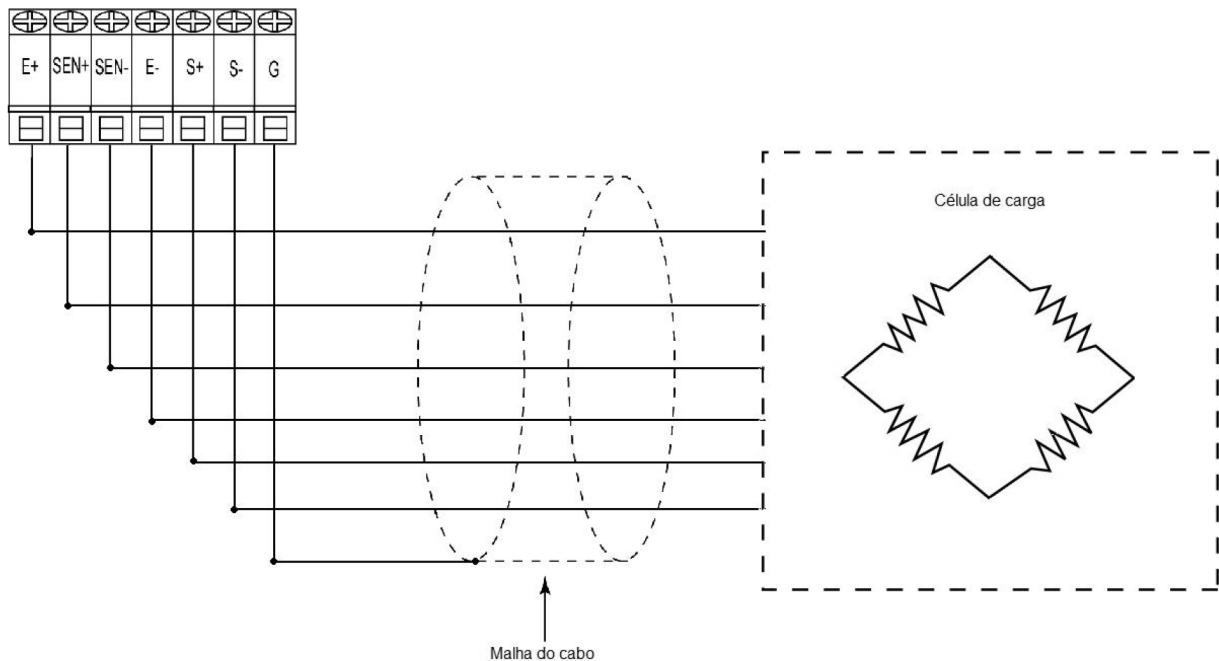


Esquema de ligação para células de carga 4 fios:

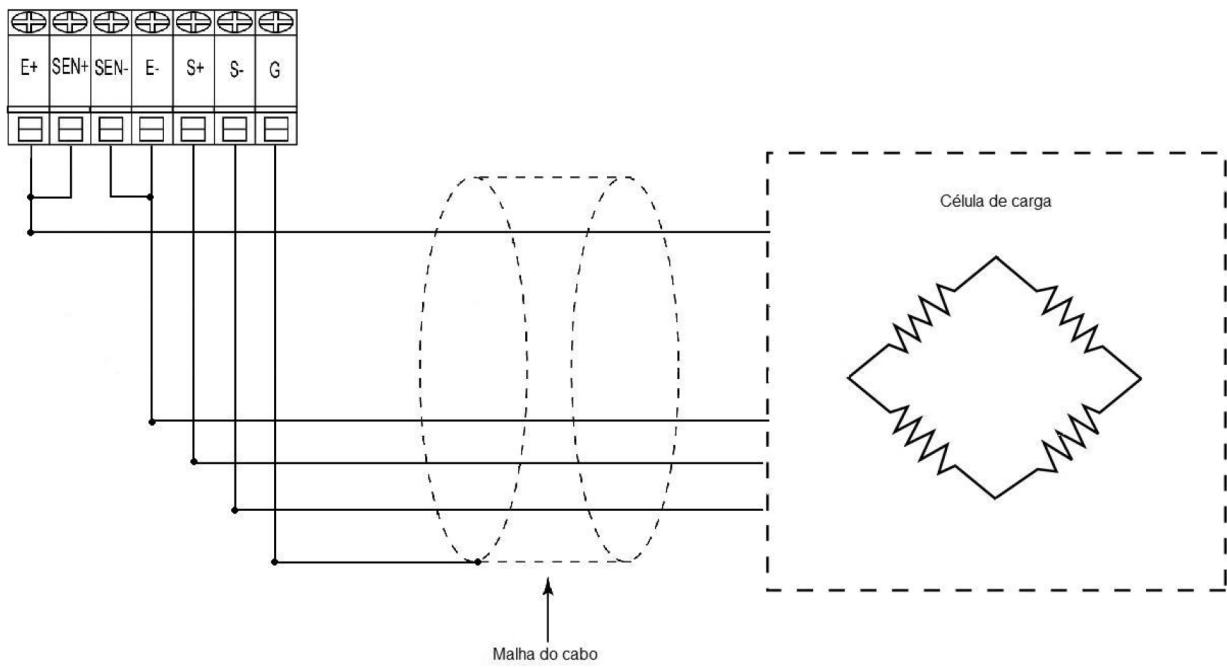

## 10.2 CONEXÕES DA SAÍDA SERIAL

A saída serial é conectada através dos bornes localizados na placa principal do indicador, de acordo com a tabela e a figura abaixo:

Indicador	DB-9 Fêmea (do computador)
Borne 1 (RxD)	Pino 3
Borne 2 (TxD)	Pino 2
Borne 3 (GND)	Pino 5

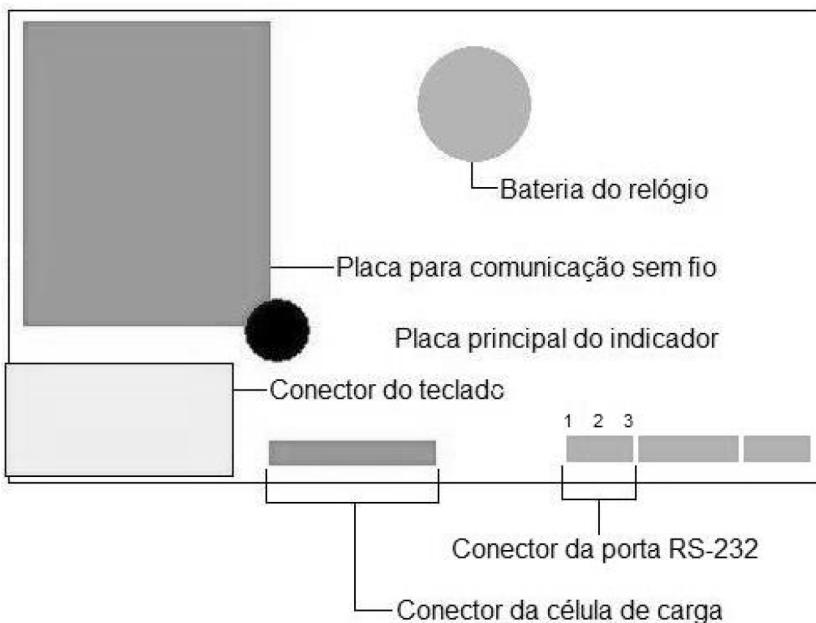

## 10.3 CONEXÕES DA SAÍDA SERIAL OPCIONAL RS-232 OU 485

- Atenção:a saída serial opcional é fornecida separadamente e não pode ser utilizada em conjunto com a saída opcional *bluetooth*.
- Atenção:as saídas seriais opcionais podem apenas repetir as transmissões configuradas para a saída serial nativa do indicador.

Diagrama de conexão da saída serial opcional operando em RS-232


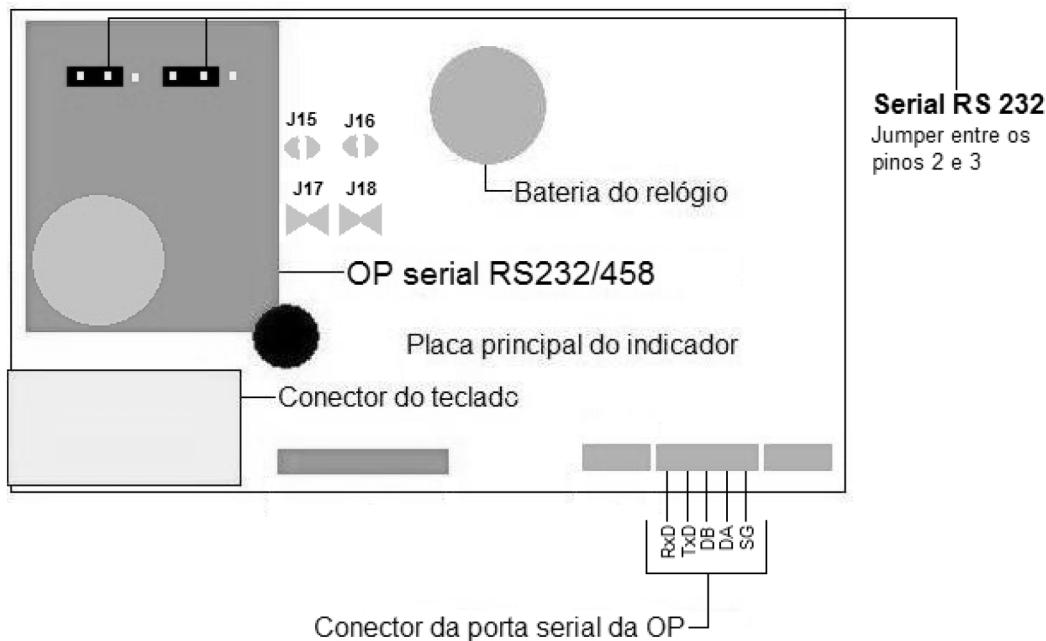


Diagrama de conexão da saída serial opcional operando em RS-485

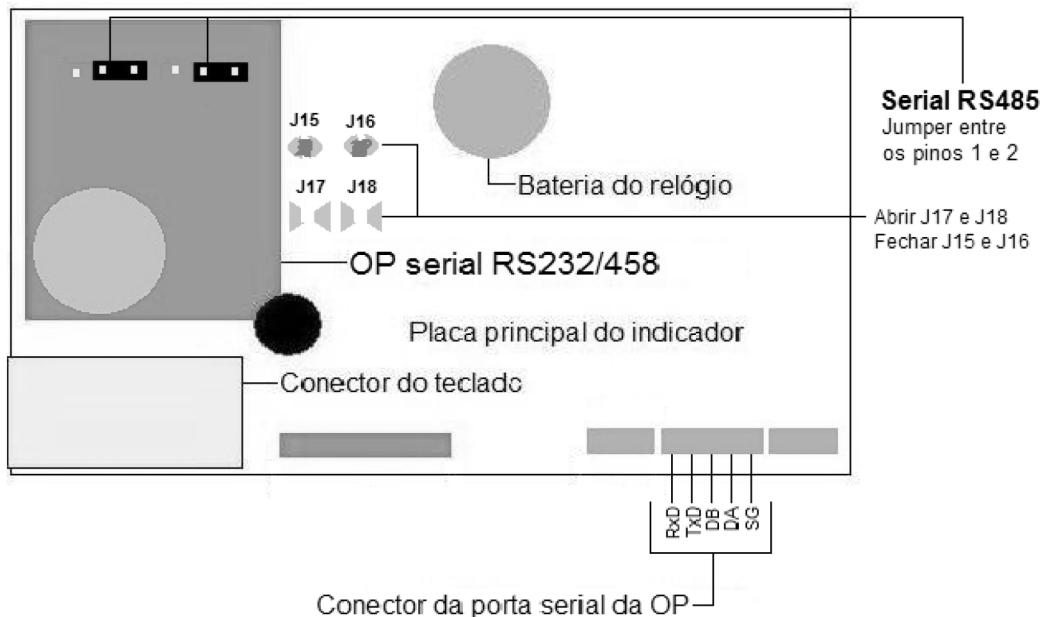

## 10.4 CONEXÃO COM IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844


A impressão na Zebra *TLP2844* permite a impressão de peso bruto, tara, peso líquido, data hora, número de pesagens, peso total acumulado e código de barras. O formato da impressão é totalmente personalizável e permite inclusive a inserção do logotipo da empresa.

### 10.4.1 CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

A configuração da impressora é feita através do software “*Zebra Designer*” que pode ser adquirido gratuitamente, por download diretamente no site da Zebra. No programa *ZebraDesigner*, abra o arquivo “*IRWT3000.LBL*”. E depois exporte para a impressora através do menu “*File*” > “*Export to printer*”.

- Adicionalmente, deve ser efetuado o download da etiqueta-metodo *IRWT3000.lbl*

Exemplo de formato de etiqueta:

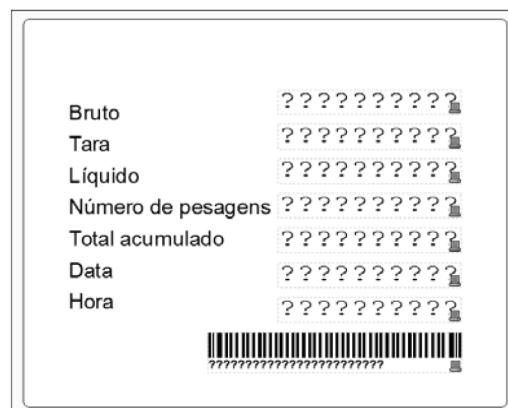

### 10.4.2 CONFIGURANDO O INDICADOR:

Para estabelecer comunicação com a impressora o indicador precisa estar configurado de acordo com a lista abaixo:

- CFn - 02= 4;
- rS1 – 01 = b 9600;
- rS1 – 02 = p n81;
- rS1 – 03 = F-M 13;
- rS1 – 04 = M-PLuS;
- rS1 – 05 = rPS 4;
- rS1 – 08 = Stb-P;
- rS1 – 09 = SEvEn;

## ■ TECLA DE IMPRESSÃO



A impressão é feita através da tecla Imprime ou do pedal se FnC 11 = Print.

## ■ CONEXÃO COM A IMPRESSORA ZEBRA

A saída serial é conectada através do borne localizado na placa principal do indicador, de acordo com a tabela abaixo:

Conecotor circular (do indicador)	DB-9 Macho (da Zebra)
Borne 3(GND)	Pino 5
Borne 2(TX)	Pino 3

## 10.5 DISPLAYS REMOTO DR-WT75DR-WT125 E DR-WT200

O display remoto tem a função de repetir o valor do peso que aparece no indicador.



### 10.5.1 CONFIGURANDO O INDICADOR

- CFn - 02= 4;
- rS1 – 01 = b 1200;
- rS1 – 02 = p n81;
- rS1 – 03 = F-M 12;
- rS1 – 04 = StrEAn;
- rS1 – 05 = rPS 4;
- rS1 – 08 = ALL-P;
- rS1 – 09 = SEvEn;

## 10.5.2 CONEXÕES COM O DISPLAY REMOTO DR-WT75DR- WT125 E DR-WT200

A saída serial é conectada através do borne localizado na placa principal do indicador, de acordo com a tabela abaixo:

Conecotor circular (do indicador)	Conecotor circular (do Display)
Borne 3 (GND)	Pino 5
Borne 2 (TX)	Pino 3


\*Eliminar o curto que vem de fábrica entre os pinos 1 e 4 do display

## 10.6 CONEXÃO DA INTERFACE BLUETOOTH (OPCIONAL)

A comunicação bluetooth compartilha os parâmetros de configuração com a porta RS-232 física do indicador, ou seja, os parâmetros aplicados em 03 rS1 são usados na comunicação via bluetooth.

A senha para conectar-se ao dispositivo é “111111”.

A porta de comunicação bluetooth é ativa no momento em que o indicador é ligado e fica disponível para aceitar conexões no momento em que o indicador entra em modo de pesagem.

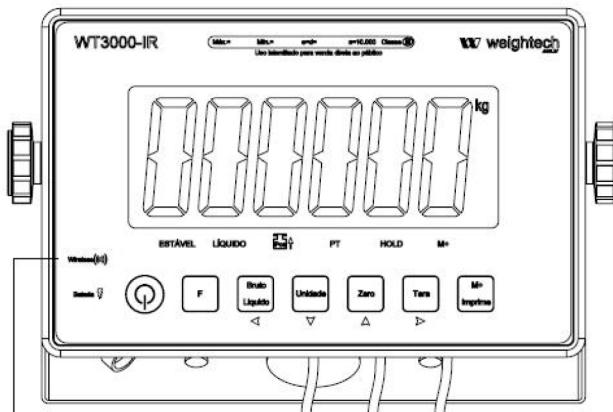


Led de indicação do status da comunicação bluetooth

Led piscando: pronto para conectar

Led aceso: conectado

## 10.7 ENTRADA DIGITAL

O indicador possui uma entrada digital com função programável de acordo com o menu FnC 11.

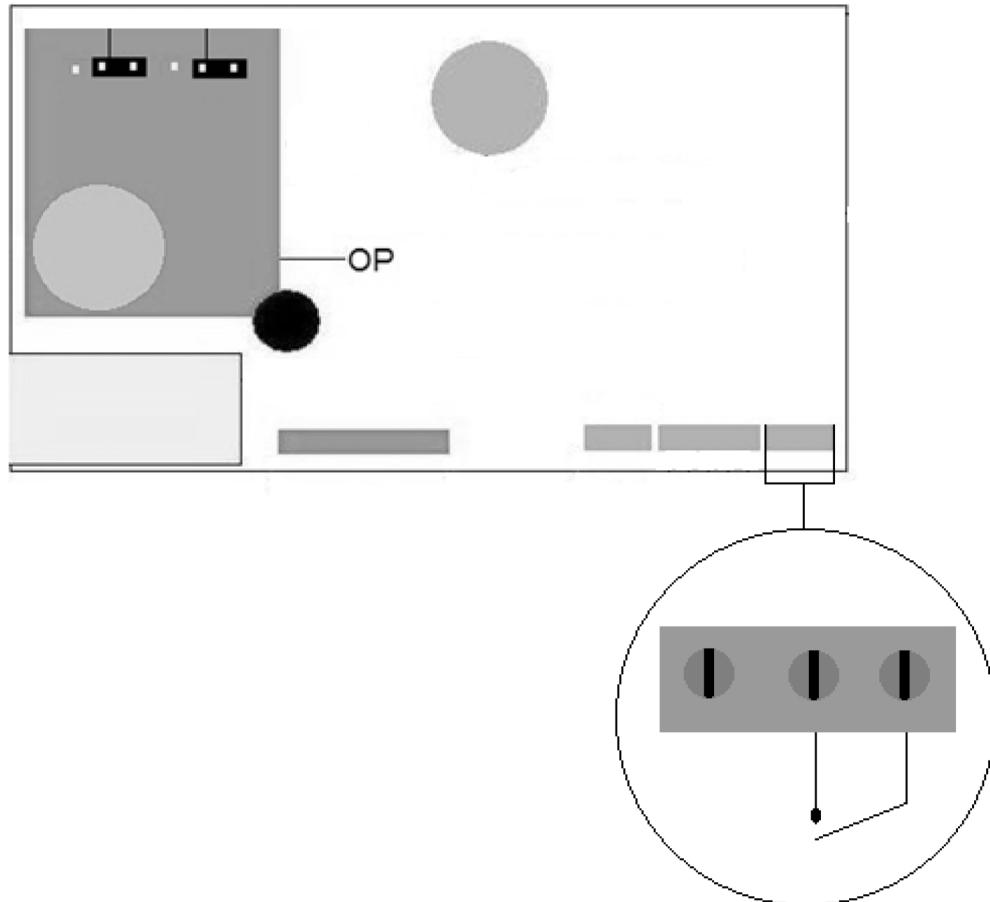

# 11 TELAS PARA AUTO TESTE

Bruto  
Líquido

Para acessar o menu de auto teste mantenha pressionada a tecla  $\leftarrow$  e então ligue o



indicador pressionando a tecla  $\text{A}$ .


O display exibirá o menu a seguir:

01 AdC Teste do conversor A/D;

02 E84 Teste do teclado;

03 DEr Exibe versão;

00 ESC Sai do menu de auto teste.

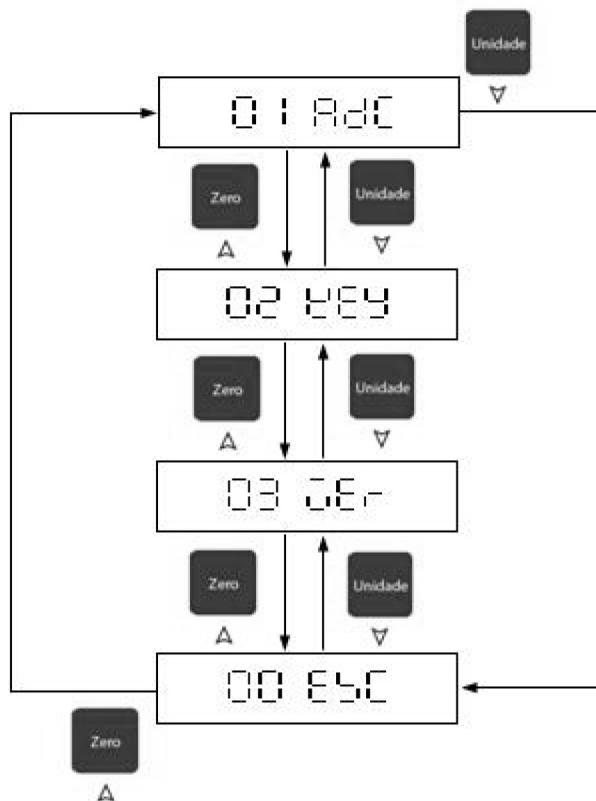

## 12 MENSAGENS DE ERRO

---

E0	EEPROM Não está trabalhando corretamente, não foi programada ou a placa principal está com defeito.
E1	Zero está acima da faixa de zero ao ligar.
E2	Zero está abaixo da faixa de zero ao ligar.
E4	Conversor A/D instável. (Valor interno oscilando)
oL	Defeito no circuito de A/D. Célula pode estar conectada incorretamente. Sobrecarga.
-oL	Defeito no circuito de A/D. Célula pode estar conectada incorretamente. Subcarga.
oF	O Valor do conversor A/D está acima da faixa de funcionamento.

# 13 APÊNDICE

## CARACTERES DO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Dígito	Display	Alfabeto	Display	Alfabeto	Display
0		A		N	
1		B		O	
2		C		P	
3		D		Q	
4		E		R	
5		F		S	
6		G		T	
7		H		U	
8		I		V	
9		J		W	
		K		X	
		L		Y	
		M		Z	